


○経年供試体の形状

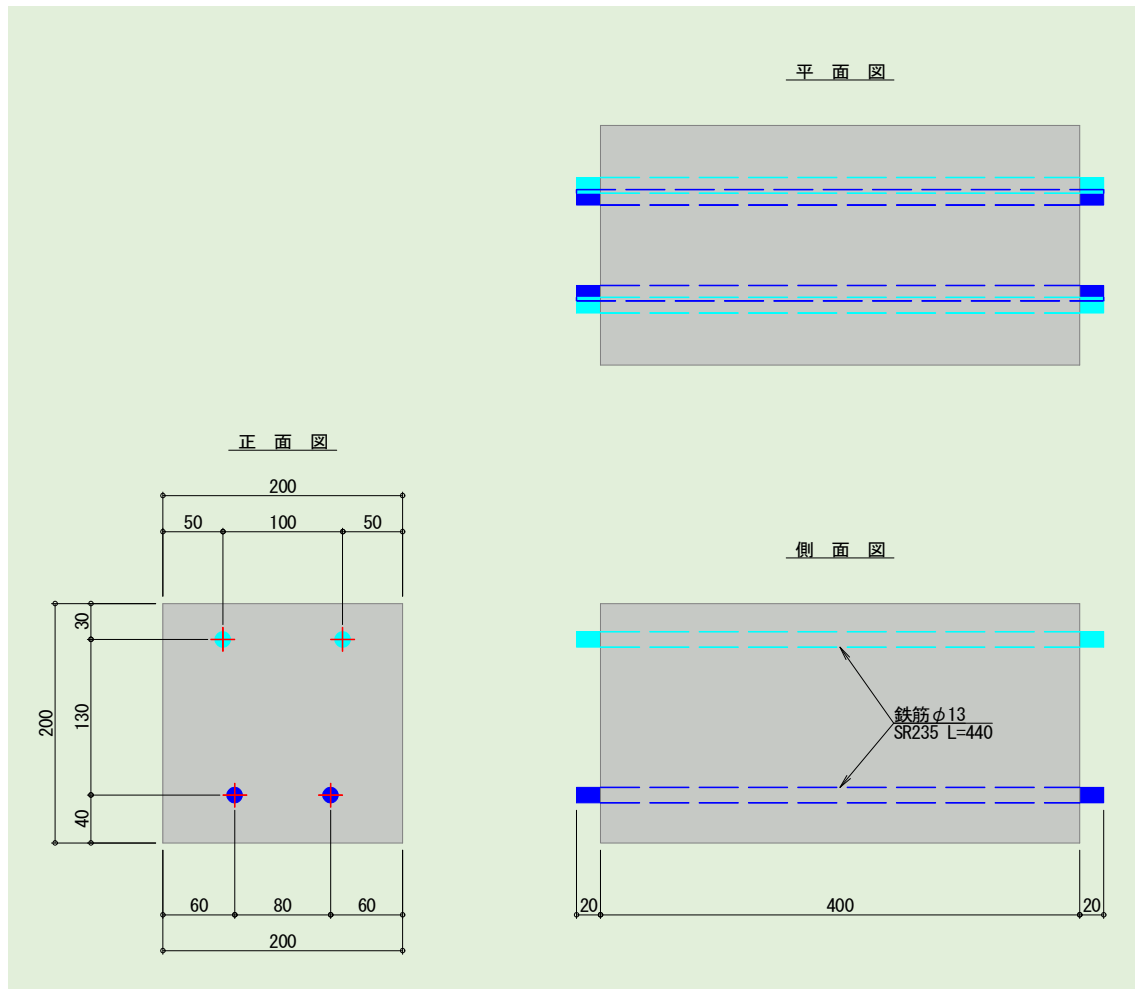

○経年供試体の種類

供試体名	配合	W/C	塩化物イオン量	反応性骨材
N-50-0	20-15-20N	50%	0kg/m <sup>3</sup>	無
N-50-5	20-15-20N	50%	5kg/m <sup>3</sup>	無
N-50-10	20-15-20N	50%	10kg/m <sup>3</sup>	無
N-65-0	30-15-20N	65%	0kg/m <sup>3</sup>	無
N-65-5	30-15-20N	65%	5kg/m <sup>3</sup>	無
N-65-10	30-15-20N	65%	10kg/m <sup>3</sup>	無
A-○-○				有